



НАРОДНИ ФРОНТ

интелектуално - стручна клиника

Београд, Краљице Наталије 62.

Дел.број: 18015- 2020-5196

Датум: 20/03/2020

Одговори 1 на питања заинтересованих лица у поступку М20-5 (филтери)

ПИТАЊА:

1. На последњој страни се налази обрзац структуре сене:

Ставкa број 13. Трећа димензија је 114 што је нејасно. Молимо вас за појашњење за овај филтер. Да ли можете да нам доставите слику и технички лист.


Молимо вас за информацију колики је број врећа за филтере F класе под ставкама 15. 18. и 19.

ОДГОВОРИ:

1.

Р.бр.	Врста филтера	Кол.	Ј.цена	Укупно	
1	G4 295x 295x3	3			
2	G4 370x215x15	2			
3	G4 290x245x15	2			
4	G4 700x240x15	2			
5	G4 1260x230x 15	2			
6	G4 980x 260x 15	1			
7	G4 550x443x15	2			
8	G4 615x 440x 360/6 ram 20	1			
9	G4 592x592x48	8			
10	G4 287x592x48	10			
11	G4 345x 520x 48	2			
12	G4 330x710x48	2			
13	G4 425x 315x 114	2			Слике
14	F5 897x 592x 500/10 ram20	3			
15	F5 287x 940x 360/4	1			4
16	F7 287x 592x 600/8 25	2			

17	F8 592x 592x 360/6	10			
18	F8 287x 592x 360/3	3			3
19	F8 287x 497x 300/4	1			4
20	F9 897x 592x 500/12 ram20	2			
21	H13 610x 305x 80/4 m2	30			
22	H13 457x 457x 78/6 m2	2			
23	H13 610x 610x 150/12m2	2			
24	H13 305x 305x 78/2 m2	1			
25	H13 610x 305x 292/7m2	12			
26	H13 305x 305x150/	1			
27	H13 535x 535x78/	8			
		Укупно			
		ПДВ			
		Укупноса ПДВ-ом			

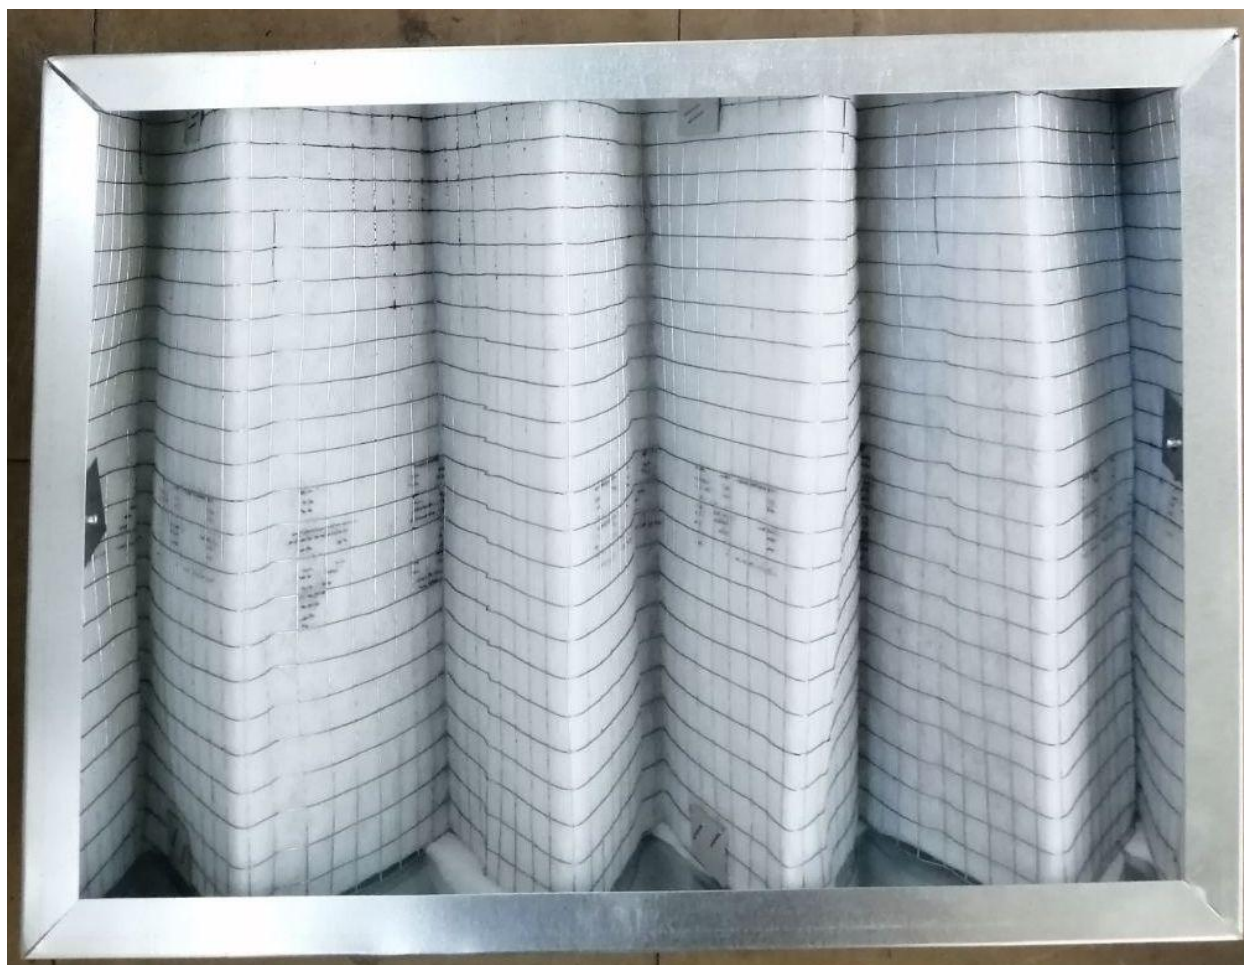



Комисија за јавну набавку М20-5